



УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД ОМУРТАГ,

- **На 07.08.2023** година в часови диапазон от 16,45 до 18 ч. са взети 3 проби питейна вода от крайния потребител- от сградата на В и К, от бърза закуска „Планет“ и от склад „Апогей 64“, които са изследвани по показателите предназначени за постоянен мониторинг. След изследването им в акредитираната лаборатория на РЗИ е констатирано, че пробата взета от склад „Апогей 64“ намиращ се в ниската зона на града не съответства на изискванията на Наредба №9 на МЗ, МРРБ и МОСВ от 2001 година /Обн. ДВ, бр.30 от 2001г./ по микробиологични показатели. Останалите две проби отговарят на изискванията. Издадено е предписание до Ръководител експлоатационен район „ВиК“ гр. Омуртаг за установяване на причините довели до влошаване качеството на водата по микробиологични показатели в пункт –склад „Апогей 64“. Подробно отчитане на резултатите от проведените изследвания по показателите, включени в група А (постоянен мониторинг) от Наредбата може да се запознаете в таблица 1.

- **В периода 07.08. - 10.08.2023** година от служители на РЗИ-Търговище са извършени 6 проверки в обекти с обществено предназначение, от които 4 проверка в салони за красота, 1 в бръснарски салон и на обществената тоалетна на пазара. По време на проверките се констатира, че в обектите има осигурена течаща вода чрез хидрофорни системи, или чрез достатъчно резервни съдове за вода. Обектите се поддържат в добро хигиенното състояние. Всички разполагат с биоцидни препарати в срок на годност и разрешени от МЗ.


- В периода 07.08.-10.08.2023 година в град Омуртаг **няма регистрирани заболявания от чревни инфекции**, вкл. и Вирусен хепатит тип А, както и други заразни заболявания.

Информация за резултатите от направените изследвания на качеството на водата за питейно-битови цели подвдана до крана на крайния потребител в град Омуртаз

таблица1

№ по ред	Наименование на изпитваната характеристика/показател	Единица на величината	Метод на контрол; стандартизационни и др. Нормативни документи	Резултати от контрола в пункт сграда на Вик	Резултати от контрола в пункт Бърза закуска „Планет“	Резултати от контрола в пункт Склад „Апогей 64“	Норма по нормативен документ
1.	Мътност	FNU	БДС EN ISO 7027:2003	<1,0 приемлива за потребителя	<1,0 приемлива за потребителя	<1,0 приемлива за потребителя	приемлив за потребителя
2.	Остатъчен свободен хлор	mg/l	БДС 3560	0,1	0,2	не се установява	0,3 ÷ 0,4
3.	Вкус		БДС 8451:1977	приемлив за потребителя	приемлив за потребителя	приемлив за потребителя	приемлив за потребителя
4.	Мирис	bal	БДС 8451:1977	0- приемлив за потребителя	0- приемлив за потребителя	0- приемлив за потребителя	приемлив за потребителя
5.	Цвят	градуси	БДС 8451:1977	0- приемлив за потребителя	0- приемлив за потребителя	0- приемлив за потребителя	приемлив за потребителя
6.	Активна реакция	pH единици	БДС 3424:1981	7,6±0,2	7,6±0,2	7,6±0,2	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.	Електропроводимост	µs/cm	БДС EN 27888:2000	429±7,16	432±7,16	393±7,16	< 2000
8.	Хлориди	mg/l	БДС 3414:1980	6,0±0,1	5,5±0,1	6,0±0,1	< 250,0
9.	Амониев йон	mg/l	ВЛМ-ХВ-09:2020	под 0,01	под 0,01	под 0,01	< 0,50
10.	Манган	µg/l	БДС ISO 6333:2002	23,0±0,2	25,0±0,2	25,0 ±0,3	< 50
11.	Нитрати	mg/l	ВЛМ-ХВ-11:2020	7,4±0,1	5,3±0,1	5,5±0,1	< 50
12.	Нитрити	mg/l	ВЛМ-ХВ-08:2020	под 0,01	под 0,01	под 0,01	< 0,50
13.	Ешерихия коли	КОЕ/ml	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0/100	0/100	0/100	0/100

14.	Колиформи	КОЕ/ml	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1: 2017	0/100	0/100	15/100	0/100
15.	Ентерококи	КОЕ/ml	БДС EN ISO 7899-2:2003	0/100	0/100	9/100	0/100
16.	Брой колонии (микробно число) при 22 °С	КОЕ/ml	БДС EN ISO6222:2002	4	6	50	Без значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя за съответната вода

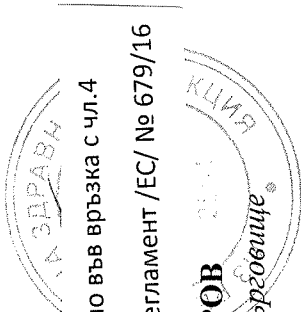

Заличено във връзка с чл.4
т.3 от Регламент /ЕС/ № 679/16

С уважение,

Д-Р ИВАН ДИМИТРОВ

Директор на РЗИ – Търговище