



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ

**УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД ОМУРТАГ,**

- **На 21.03.2023** година са взети 3 проби питейна вода от крана на крайния потребител от учебно, детско заведение и обект за бърза закуска в град Омуртаг, които са изследвани по показателите предназначени за постоянен мониторинг. След изследването им в акредитираната лаборатория на РЗИ е констатирано, **че съответстват** на изискванията на Наредба №9 на МЗ, МРРБ и МОСВ от 2001 година /Обн. ДВ, бр.30 от 2001г./. Подробно отчитане на резултатите от проведените изследвания по показателите, включени в група А (постоянен мониторинг) от Наредбата може да се запознаете в таблица 1.

- **В периода 20.03. - 24.03.2023 година** от служители на РЗИ-Търговище са извършени 8 проверки в обекти с обществено предназначение, от които 1 в учебно заведение, 1 проверка на детско заведение, 2 в салони за красота, 1 в магазин за промишлени стоки, 1 кабинет за специализирана медицинска помощ, 2 в амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ. По време на проверките обектите получават вода от централното водоснабдяване на града. Хигиенното състояние и текущото поддържане е добро. Всички разполагат с биоцидни препарати в срок на годност и разрешени от МЗ. В някои от тях са осигурени и дезинфектанти за ръце, които също са разрешени от МЗ и са в срок на годност. При възникнала необходимост са обезпечени с достатъчно резервни съдове пълни с вода. Няма констатирани нарушения.


- В периода 20.03.-24.03.2023 година в град Омуртаг **няма регистрирани заболявания от чревни инфекции**, вкл. и Вирусен хепатит тип А, както и други заразни заболявания.

**Информация за резултатите от направените изследвания на качеството на водата за питейно-битови цели подавана до крана на крайния потребител в град Омуртаз**

**таблица 1**

№ по ред	Наименование на изпитваната характеристика/показател	Единица на величината	Метод на контрол; стандартизация и др. Нормативни документи	Резултати от контрола в пункт НУ „Васил Левски“	Резултати от контрола в пункт „Групи към ДГ №1 „Радост“ ул. „Възраждане“	Резултати от контрола в пункт бърза закуска „Планет Мини“ ул. „Антим I“	Норма по нормативен документ
1.	Мътност	FNU	БДС EN ISO 7027:2003	<1,0 приемлива за потребителя	<1,0 приемлива за потребителя	<1,0 приемлива за потребителя	приемлив за потребителя
2.	Остатъчен свободен хлор	mg/l	БДС 3560	0,4	0,5	0,4	0,3 ÷ 0,4
3.	Вкус		БДС 8451:1977	приемлив за потребителя	приемлив за потребителя	приемлив за потребителя	приемлив за потребителя
4.	Мирис	bal	БДС 8451:1977	0- приемлив за потребителя	1 бал- приемлив за потребителя	0- приемлив за потребителя	приемлив за потребителя
5.	Цвят	градуси	БДС 8451:1977	0- приемлив за потребителя	0- приемлив за потребителя	0- приемлив за потребителя	приемлив за потребителя
6.	Активна реакция	pH единици	БДС 3424:1981	7,6±0,2	7,6±0,2	7,6±0,2	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.	Електропроводимост	µs/cm	БДС EN 27888:2000	333±7,16	330±7,16	330±7,16	< 2000
8.	Хлориди	mg/l	БДС 3414:1980	6,0±0,1	6,0±0,1	6,0±0,1	< 250,0
9.	Амониев йон	mg/l	ВЛМ-ХВ-09:2020	под 0,01	под 0,01	под 0,01	< 0,50
10.	Манган	µg/l	БДС ISO 6333:2002	21,0±0,2	21,0±0,2	23,0 ±0,3	< 50
11.	Нитрати	mg/l	ВЛМ-ХВ-11:2020	4,2±0,1	4,1±0,1	6,1±0,1	< 50
12.	Нитрити	mg/l	ВЛМ-ХВ-08:2020	под 0,01	под 0,01	под 0,01	< 0,50

13.	Ешерихия коли	КОЕ/ml	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0/100	0/100	0/100
14.	Колиформи	КОЕ/ml	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0/100	0/100	0/100
15.	Брой колонии (микробно число) при 22 °С	КОЕ/ml	БДС EN ISO 6222:2002	неоткрити в 1 ml	неоткрити в 1 ml	неоткрити в 1 ml
						Без значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя за съответната вода

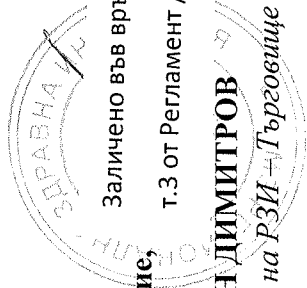

Заличено във връзка с чл.4  
т.3 от Регламент /ЕС/ № 679/16

**С уважение,**

**Д-Р ИВАН ДИМИТРОВ**  
Директор на РЗИ – Гърговци